

422863
(код продукции)



**Счётчик электрической энергии
ГАММА 3/2-А05Р1-5/7,5-Т3-С1-И2-Р**

**ПАСПОРТ
УКША.422863.001-52ПС**

Оглавление

1	Сведения об изделии.	3
2	Основные характеристики.	5
3	Комплектность.	9
4	Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.	9
5	Свидетельство о приемке.	10
6	Сведения о поверке.	10
7	Указание мер безопасности.	10
	Приложение 1.	11
	Приложение 2.	11
	Приложение 3.	15
	Приложение 4.	17
	Приложение 5.	18

В настоящем паспорте приведено описание счетчика электрической энергии ГАММА 3/2-А05Р1-5/7.5-Т3-С1-И2-Р (далее счетчик), его основные характеристики и функциональные возможности.

1 Сведения об изделии.

1.1. Назначение.

Счетчик предназначен для учета потребленной активной и реактивной (в квадранте Q1) энергии переменного тока в трехфазной четырехпроводной электрической сети с номинальным напряжением 3*220/380В, номинальным током 5А, максимальным током 7.5А и частотой 50±1Гц. Точность измерения соответствует классу 0.5S по активной и 1,0 по реактивной энергии (ГОСТ Р 52323-2005 и ГОСТ Р 52425-2005 соответственно).

1.2. Условное обозначение.

Структура условного обозначения счетчика ГАММА 3 представлена в приложении 4.

1.3. Область применения.

Счетчик может применяться как средство коммерческого и технического учета электроэнергии на предприятиях промышленности и в энергосистемах. Может использоваться в автоматизированных системах контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ).

1.4. Режим работы.

Режим работы счетчика - круглосуточный.

1.5. Основные характеристики.

Счетчик выполняет следующие задачи:

- многотарифный учет потребленной активной и реактивной (в квадранте Q1) энергии в восьми тарифных зонах по 4 типам дней в 12 сезонах. Число тарифов равно 4. Учет ведется раздельно для рабочих, воскресных, праздничных и субботних дней;
- измерение значения физических величин, характеризующих трехфазную электрическую сеть (ток, напряжение, мощность, частота);
- измерение показателей качества электрической энергии;
- ведение массива срезов с переменным временем интегрирования с сохранением его в базе данных;
- ведение журнала событий;
- отображение информации на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ);
- поддержка протокола ГАММА – И2;
- вход резервного питания;
- обмен данными с внешними устройствами через интерфейс RS-485 и оптопорт (мультиплексируемые).

1.6. Защита от внешних воздействий.

Счетчик по степени защиты от поражения электрическим током выполнен по схеме защиты, соответствующей классу защиты II ГОСТ Р 51350-99.

От проникновения воды и пыли степень защиты IP51 по ГОСТ 14254 - 80.

1.7. Сертификат.

Счетчик зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения, сертификат № 24903 /1.

1.8. Сведения о производителе.

Россия, 390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д.32, ЗАО СКБ «Автоматизация» и ФГУП ГРПЗ.
тел. (4912) 29-81-72 – сбыт; факс (4912) 24-01-51; [E-mail:aur@aoskb.ryazan.ru](mailto:aur@aoskb.ryazan.ru).

2 Основные характеристики.

2.1. Основные технические параметры:

Показатели	Величины
Класс точности по активу	0,5S по ГОСТ Р 52323-2005
Класс точности по реактиву	1.0 по ГОСТ Р 52425-2005
Номинальное напряжение	380/220 В
Номинальная/максимальная сила тока	5/7.5А
Частота сети	50±1Гц
Стартовый ток	5 мА
Полная и активная мощность, потребляемая каждой цепью напряжения, при номинальном напряжении и номинальной частоте	не более 1,0 ВА (0,8Вт) соответственно; типовое значение 0,5 ВА
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, при номинальном напряжении и номинальной частоте	не более 0,1 ВА
Количество тарифов	4
Количество тарифных зон	8
Количество сезонов	12
Скорость обмена по цифровому интерфейсу	1200, 2400, 4800, 9600 бод
Количество независимых импульсных выходов	2
Передаточные числа в телеметрическом режиме	2000 имп/кВт*ч (имп/кВАр*ч)
Передаточные числа в поверочном режиме	200000 имп/кВт*ч (имп/кВАр*ч)
Сохранность данных при отсутствии питания	30 лет
Защита информации	Электронная пломба и 2 уровня доступа
Начальный запуск счетчика не более	5 сек.
Тип индикатора	ЖКИ
Число разрядов ЖКИ	8 + служебные
Единица мл. разряда при отображении энергии	0.01 кВт*ч (кВАр*ч)
Диапазон рабочих температур: для счетчика для ЖКИ	-40°С...+55°С -40°С...+55°С
Относительная влажность	до 98% при температуре +25°С
Атмосферное давление	от 60 до 106.7 кПа
Сопrotивление импульсного выходного устройства в состоянии замкнуто	не более 200 Ом
Сопrotивление импульсного выходного устройства в состоянии разомкнуто	не менее 50 кОм
Предельно допустимая сила тока импульсного выходного устройства в состоянии замкнуто	не менее 30 мА
Предельно допустимое напряжение импульсного выходного устройства в состоянии разомкнуто	не менее 24 В
Погрешность измерения частоты сети	±0,1Гц
Погрешность измерения напряжения в диапазоне (0,8-1,15)Un	±0,5%
Погрешность измерения тока	±(0,5% + 3 ед. мл. раз.)
Точность хода часов	не хуже ± 0,5 с/сутки
При питании от батарейки	не хуже ± 6 с/сутки
Температурное изменение точности хода часов	не более 0.1с/°С/24ч.
Резервное питание (гальванически изолированное)	~ 110...253В; пост. 150...300В
Масса счетчика	не более 1.8 кг
Срок службы встроенных часов при отсутствии питания сети	10 лет
Средний срок службы счетчика	30 лет
Средняя наработка до отказа	100000 часов
Габаритные размеры	281*180*72.5 мм

2.2. Функциональные возможности счетчика.

- 2.2.1 Счетчик позволяет вести многотарифный учет потребленной активной и реактивной (в квадранте Q1) энергии в восьми тарифных зонах по 4 типам дней в 12 сезонах. Число тарифов равно 4. Учет ведется отдельно для рабочих, воскресных, праздничных и субботних дней.
- 2.2.2 Расписание тарифных зон и расписание сезонов является программируемыми параметрами.
- 2.2.3 Счетчик измеряет значения физических величин, характеризующих трехфазную электрическую сеть, и может использоваться как датчик параметров, приведенных в таблице:

Параметр	Единица мл. разряда	Примечания
Активная мощность	0.01 Вт	Всего и отдельно по фазам
Реактивная мощность со знаком	0.01 Вар	Всего и отдельно по фазам
Полная мощность	0.01 ВА	Всего и отдельно по фазам
Напряжение	0.01 В	По фазам
Ток	0.001 А	По фазам
Коэффициент мощности	0.01	
Частота сети	0.06 Гц	

- 2.2.4 Счетчик может использоваться как измеритель показателей качества электрической энергии по параметрам установившегося отклонения фазных напряжений и частоты сети.
- 2.2.5 Счетчик позволяет вести 2 независимых массива профилей мощности для всех типов учитываемой мощности: массив 30-минутных срезов с глубиной хранения 64 дня и массив срезов с переменным временем интегрирования с глубиной хранения 240 срезов. Точность считанных срезов с переменным временем интегрирования и 30-ти минутных мощностей соответствует классу точности счетчика.
Период интегрирования является программируемым параметром и может принимать следующие значения в минутах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.
Каждый срез имеет свой статус.
- 2.2.6 Счетчик позволяет вести массив данных о 30-минутных максимумах мощности всех типов за текущий и 15 предыдущих месяцев, в том числе и отдельно для зон максимальной загрузки энергосистемы.
- 2.2.7 Счетчик позволяет вести массив данных обо всех типах энергии всего и по тарифам за текущий месяц и 15 предыдущих месяцев.
- 2.2.8 Счетчик позволяет производить фиксацию всех типов энергии в заданные пользователем моменты времени (2 точки) за последние 32 дня.
- 2.2.9 Счетчик ведет журнал событий на 16 типов событий. Каждый тип события имеет независимый стек глубиной 15 событий. Событие характеризуется временем начала, окончания и статусом.

Типы событий:

- включение/выключение питания;
- смена даты/времени;
- коррекция времени. Фиксируется величина коррекции;
- переход на летнее/зимнее время;
- смена тарифного расписания;
- перезагрузка. Фиксируется причина перезагрузки;
- вскрытие счетчика (электронная пломба);
- самодиагностика счетчика успешно;
- самодиагностика счетчика неуспешно. Фиксируется вид неисправности;
- попытка несанкционированного доступа;
- наличие тока в фазе А при отсутствии напряжения. Фиксируется значение напряжения и тока;
- наличие тока в фазе В при отсутствии напряжения. Фиксируется значение напряжения и тока;
- наличие тока в фазе С при отсутствии напряжения. Фиксируется значение напряжения и тока;
- смена уставок.

2.2.10 Счетчик ведет журнал контроля качества сети на 16 типов событий. Каждый тип события имеет независимый стек глубиной 15 событий. Событие характеризуется временем начала, окончания и величиной контролируемого параметра.

Типы событий:

- снижение напряжения в фазе А ниже нижней уставки НДЗ;
- снижение напряжения в фазе А ниже нижней уставки ПДЗ;
- снижение напряжения в фазе В ниже нижней уставки НДЗ;
- снижение напряжения в фазе В ниже нижней уставки ПДЗ;
- снижение напряжения в фазе С ниже нижней уставки НДЗ;
- снижение напряжения в фазе С ниже нижней уставки ПДЗ;
- снижение частоты сети ниже нижней уставки НДЗ;
- снижение частоты сети ниже нижней уставки ПДЗ;
- повышение напряжения в фазе А выше верхней уставки НДЗ;
- повышение напряжения в фазе А выше верхней уставки ПДЗ;
- повышение напряжения в фазе В выше верхней уставки НДЗ;
- повышение напряжения в фазе В выше верхней уставки ПДЗ;
- повышение напряжения в фазе С выше верхней уставки НДЗ;
- повышение напряжения в фазе С выше верхней уставки ПДЗ;
- повышение частоты сети выше верхней уставки НДЗ;
- повышение частоты сети выше верхней уставки ПДЗ.

Примечание:

ПДЗ – предельно допустимое значение;

НДЗ – нормально допустимое значение.

2.2.11 Счетчик имеет жидкокристаллический индикатор для отображения измеряемых величин. Смена информации происходит автоматически или под управлением «световой кнопки». Режимы отображения ЖКИ приведены в приложении 2.

- 2.2.12 При выходе из строя ЖКИ информацию из счетчика можно считать по цифровому интерфейсу.
- 2.2.13 Счетчик имеет 2 мультиплексируемых интерфейса: RS-485 и оптопорт.
- 2.2.14 Счетчик поддерживает протокол ГАММА - И2
- 2.2.15 Счетчик может эксплуатироваться в составе систем АСКУЭ.
- 2.2.16 Счетчик имеет 2 уровня доступа для защиты данных и электронную пломбу (датчик вскрытия счетчика).
- 2.2.17 Счетчики позволяет производить чтение и запись следующих информационных параметров:

Параметр	Чтение	Запись
Календарь нестандартных дней	+	+
Тарифные зоны	+	+
Расписание сезонов	+	+
Системное дата и время	+	+
Уставки по напряжению и частоте	+	+
Зоны максимальной загрузки и зоны фиксации параметров	+	+
Режимы индикации	+	+
Расписание перевода часов	+	+
Коэффициент коррекции часов	-	+
Режим ТЕСТ	-	+
Период интегрирования	-	+
Место установки	-	+
Параметры обмена	-	+
Пароль доступа 1 уровня	-	+
Сетевой адрес	-	+

- 2.2.18 Счетчик позволяет производить автоматический перевод часов на зимнее и летнее время.
- 2.2.19 Счетчик может работать в одном из 2 режимов: по заводскому номеру и сетевому адресу. Режим работы является программируемым параметром.
- 2.2.20 Счетчик позволяет изменять параметры обмена по интерфейсу. Параметры обмена являются программируемыми.
- 2.2.21 При наличии резервного питания и отсутствии фазных напряжений информацию из счетчика можно считать по цифровому интерфейсу.

3 Комплектность.

Комплект поставки приведен в таблице:

Обозначение изделия	Наименование, условное обозначение	Количество	Примечание
УКША.422863.001	Счетчик электрической энергии ГАММА3/2-А05Р1-5/7,5-Т3-С1-И2-Р	1 шт.	*-высылается по требованию организации, производящей поверку и эксплуатацию счетчиков, по отдельному договору
УКША.422863.001-52ПС	Паспорт	1 шт.	
УКША.422863.001МП*	Методика поверки	1 шт.	
УКША.422863.001-52РЭ*	Руководство по эксплуатации	1 шт.	
643.УКША.20001-01*	Программа «Counter.exe»	1 диск	
УКША.063.000.000-01*	Оптопорт ГАММА	1 шт.	
УКША.063.000.000-05*	Оптопорт ГАММА-USB	1 шт.	
УКША.062.000.000*	Преобразователь интерфейса ГАММА RS-232/RS-485	1 шт.	
-	Фонарик светодиодный*	1 шт.	
УКША.026.201.000*	Устройство выпрямительное защитное	1 шт.	
УКША.026.104.000-52	Упаковка	1 шт.	

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.

Установленный срок службы счетчика не менее 30 лет.

Периодичность поверки - 10 лет.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантии изготовителя.

При поставке счетчика потребителю предприятие - изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям УКША 422863.001-52ПС при соблюдении потребителем условий эксплуатации и сохранности поверочных пломб.

Гарантийный срок эксплуатации счетчика - 30 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня изготовления.

Гарантии предприятия-изготовителя снимаются, если счетчик имеет механические повреждения, а также если сорваны или заменены пломбы счетчика.

Гарантийный ремонт отказавшего счетчика предприятие-изготовитель осуществляет при наличии паспорта.

5 Свидетельство о приемке.

Счетчик электрической энергии **ГАММА 3/2-А05Р1-5/7.5-Т3-С1-И2-Р** заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52425-2005, техническими условиями 422863.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

МП
(клеймо ОТК)

6 Сведения о поверке.

Счетчик электрической энергии **ГАММА 3/2-А05Р1-5/7,5-Т3-С1-И2-Р** заводской номер _____, внесенный в Государственный реестр под № 26415-06 на основании результатов первичной поверки СИ из производства, проведенной ФГУ «Рязанский ЦСМ» Агентства по техническому регулированию, соответствует техническим условиям 422863.001ТУ, требованиям ГОСТ Р 52323-2005 и ГОСТ Р 52425-2005 и признанным годным для эксплуатации.

Дата первичной поверки _____

МП (клеймо поверителя
ФГУ "Рязанский ЦСМ")


Расшифровка подписи

7 Указание мер безопасности.

- 8.1 По безопасности эксплуатации счетчик удовлетворяет требованиям ГОСТ 22261-94 и ГОСТ Р 51350-99.
- 8.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчик соответствует классу II по ГОСТ Р 51350-99, ГОСТ Р 52320-2005.

Приложение 1.

Габаритный чертеж.

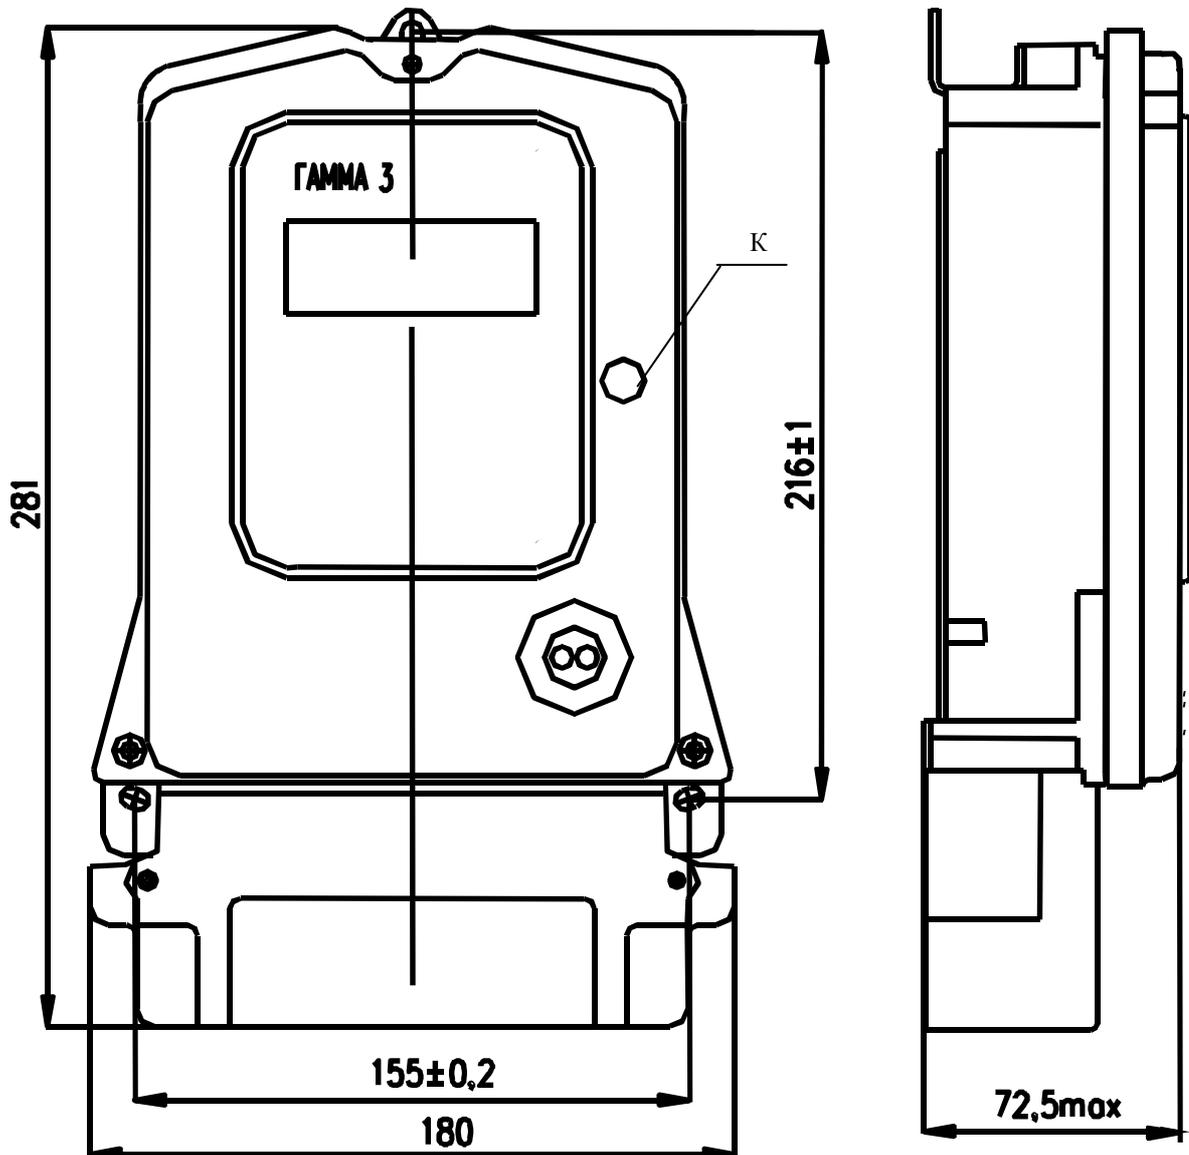

К – «световая кнопка».


Меню индикатора.

1. Меню индикатора состоит из 34 режимов.
2. В зависимости от установленных параметров смена режимов может производиться автоматически или вручную при помощи «световой кнопки».



Режимы.

- Потребленная активная энергия всего.
- Потребленная активная энергия по тарифу 1.
- Потребленная активная энергия по тарифу 2.
- Потребленная активная энергия по тарифу 3.
- Потребленная активная энергия по тарифу 4.
- Реактивная энергия в квадранте 1 всего.
- Реактивная энергия в квадранте 1 по тарифу 1.
- Реактивная энергия в квадранте 1 по тарифу 2.
- Реактивная энергия в квадранте 1 по тарифу 3.
- Реактивная энергия в квадранте 1 по тарифу 4.
- Активная мощность всего.
- Активная мощность по фазе А.
- Активная мощность по фазе В.
- Активная мощность по фазе С.
- Реактивная мощность всего.
- Реактивная мощность по фазе А.
- Реактивная мощность по фазе В.
- Реактивная мощность по фазе С.
- Полная мощность всего.
- Полная мощность по фазе А.
- Полная мощность по фазе В.
- Полная мощность по фазе В.
- Действующее значение тока по фазе А.
- Действующее значение тока по фазе В.
- Действующее значение тока по фазе С.
- Действующее значение напряжения по фазе А.
- Действующее значение напряжения по фазе В.
- Действующее значение напряжения по фазе С.
- Частота сети.
- Средний $\cos \varphi$.
- Время.
- Дата.
- Коэффициент коррекции часов.
- Тест ЖКИ.



Группа режимов “Актив потребленный”:

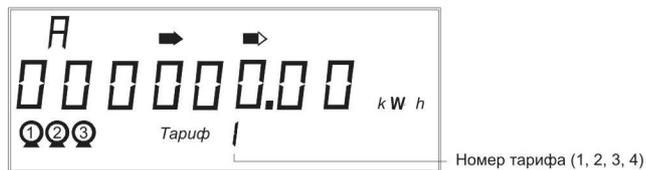



Группа режимов “РеАктив”:

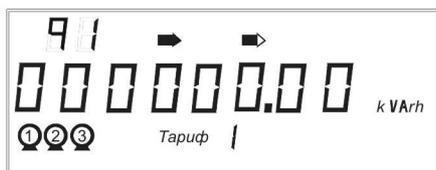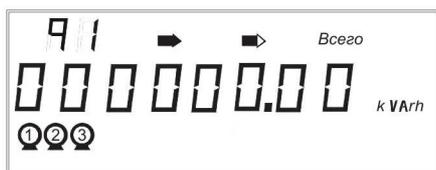


Группа режимов “Активная мощность”:

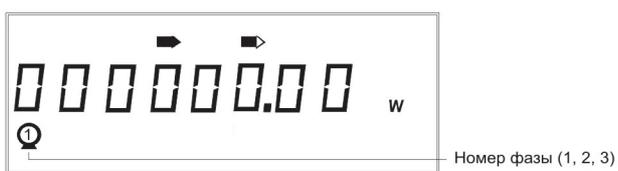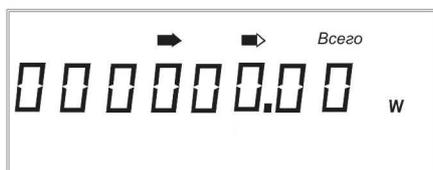


Группа режимов “РеАктивная мощность”:

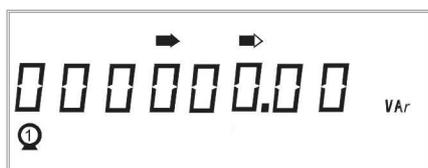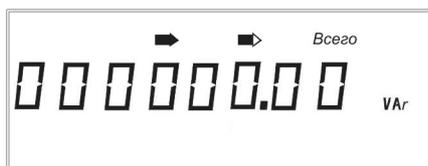

Группа режимов “Полная мощность”:

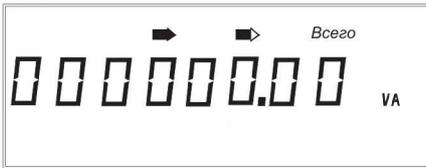


Полная мощность всего


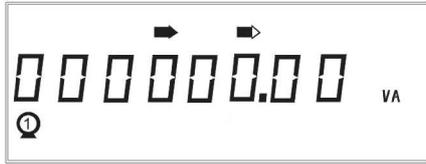


Полная мощность по фазе

Группа режимов “Фазные токи”:

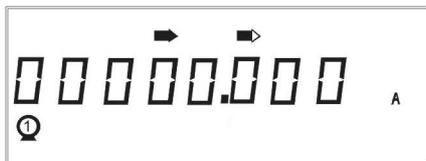

Группа режимов “Фазные напряжения”:

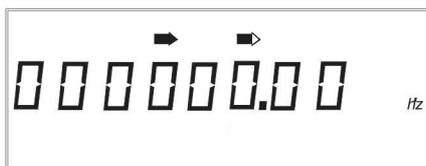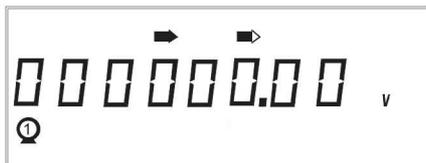

Частота




Косинус FI

Группа режимов “Дата и время”:



Текущее время
Текущий тип дня:
0 - рабочий 2 - праздничный
1 - воскресный 3 - субботний
Текущий тариф

Текущее время

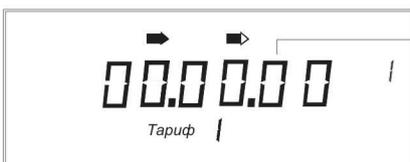

Текущая дата

Текущая дата



Коэффициент коррекции часов




Тест индикатора


Маркировка зажимов и схема включения счетчика.

1. Схемы включения счетчиков с номинальным напряжением 380/220В.

1.1. Схема включения с тремя трансформаторами тока.

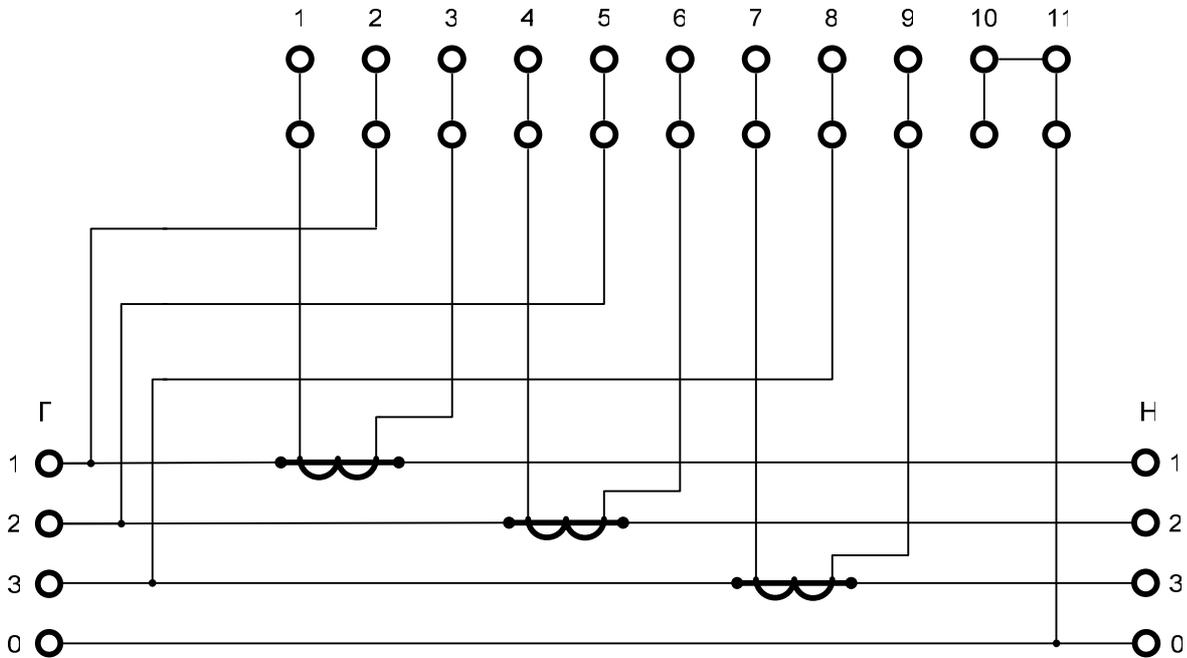

1.2. Схема включения с двумя трансформаторами тока.

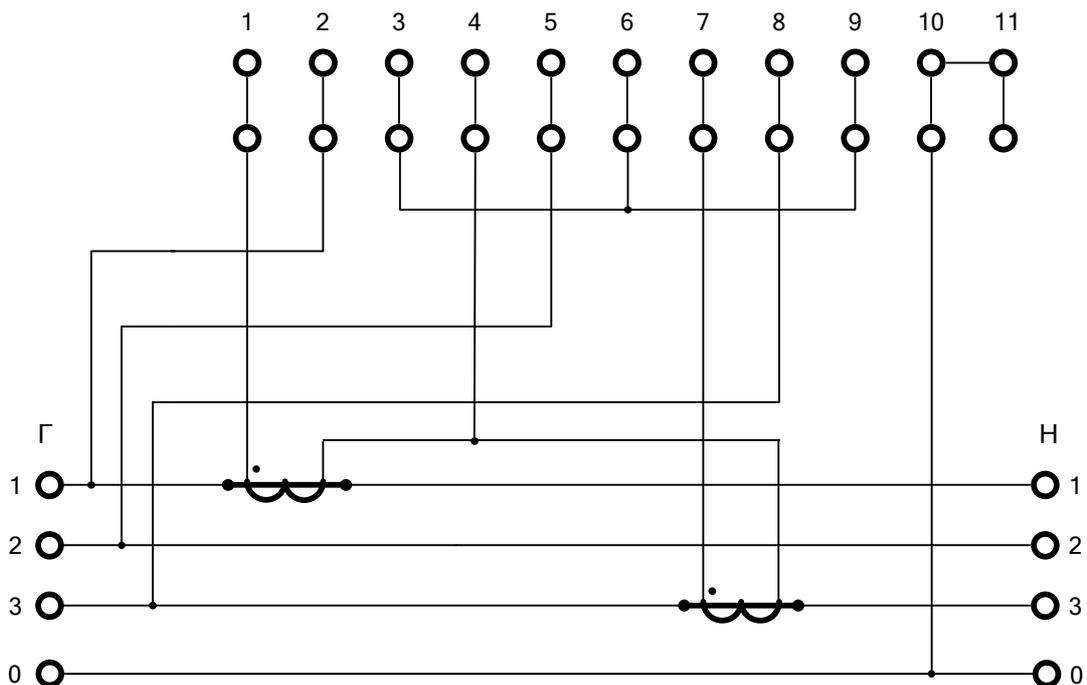

2. Маркировка телеметрических, поверочных выходов, выходов частоты часов реального времени и интерфейса RS-485.

11, 12 – вход резервного питания.

13, 14 – не используются.

18 (-) Выходы телеметрический/поверочный потребляемой

19 (+) активной энергии.

20 (-) Выходы телеметрический/поверочный потребляемой реактивной

21 (+) энергии или контроля частоты (512 Гц) часов реального времени.

15 Общий


16 485 В

17 485 А


ВНИМАНИЕ!

Источник резервного питания должен быть **гальванически изолирован** от входных параллельных цепей (контакты 2, 5, 8, 10) счетчика. При отсутствии изолированного источника резервного питания необходимо использовать разделительный трансформатор с выходным напряжением ~110...220В. Допускается подключать к одному разделительному трансформатору группу счетчиков ГАММА 3/2-А05Р1-5/7,5-Т3-С1-И2-Р. Мощность, потребляемая от источника резервного питания, не более 3 ВА.

Также возможно использовать выпрямительное защитное устройство УКША.026.201.000 для работы с источником резервного питания имеющим соединение с нейтральным проводом параллельных цепей (10 контакт). Схема включения приведена ниже.

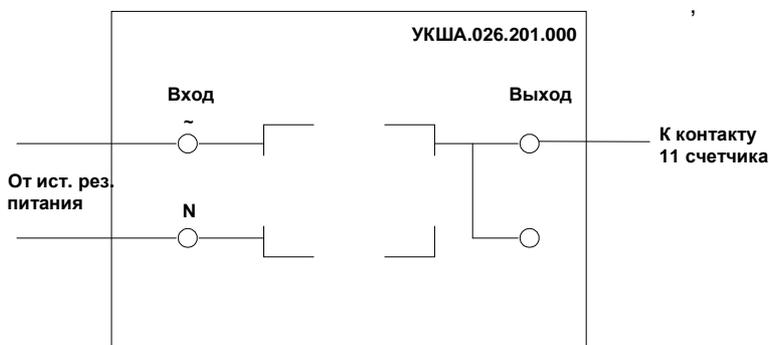

Структура условного обозначения счетчиков ГАММА 3.

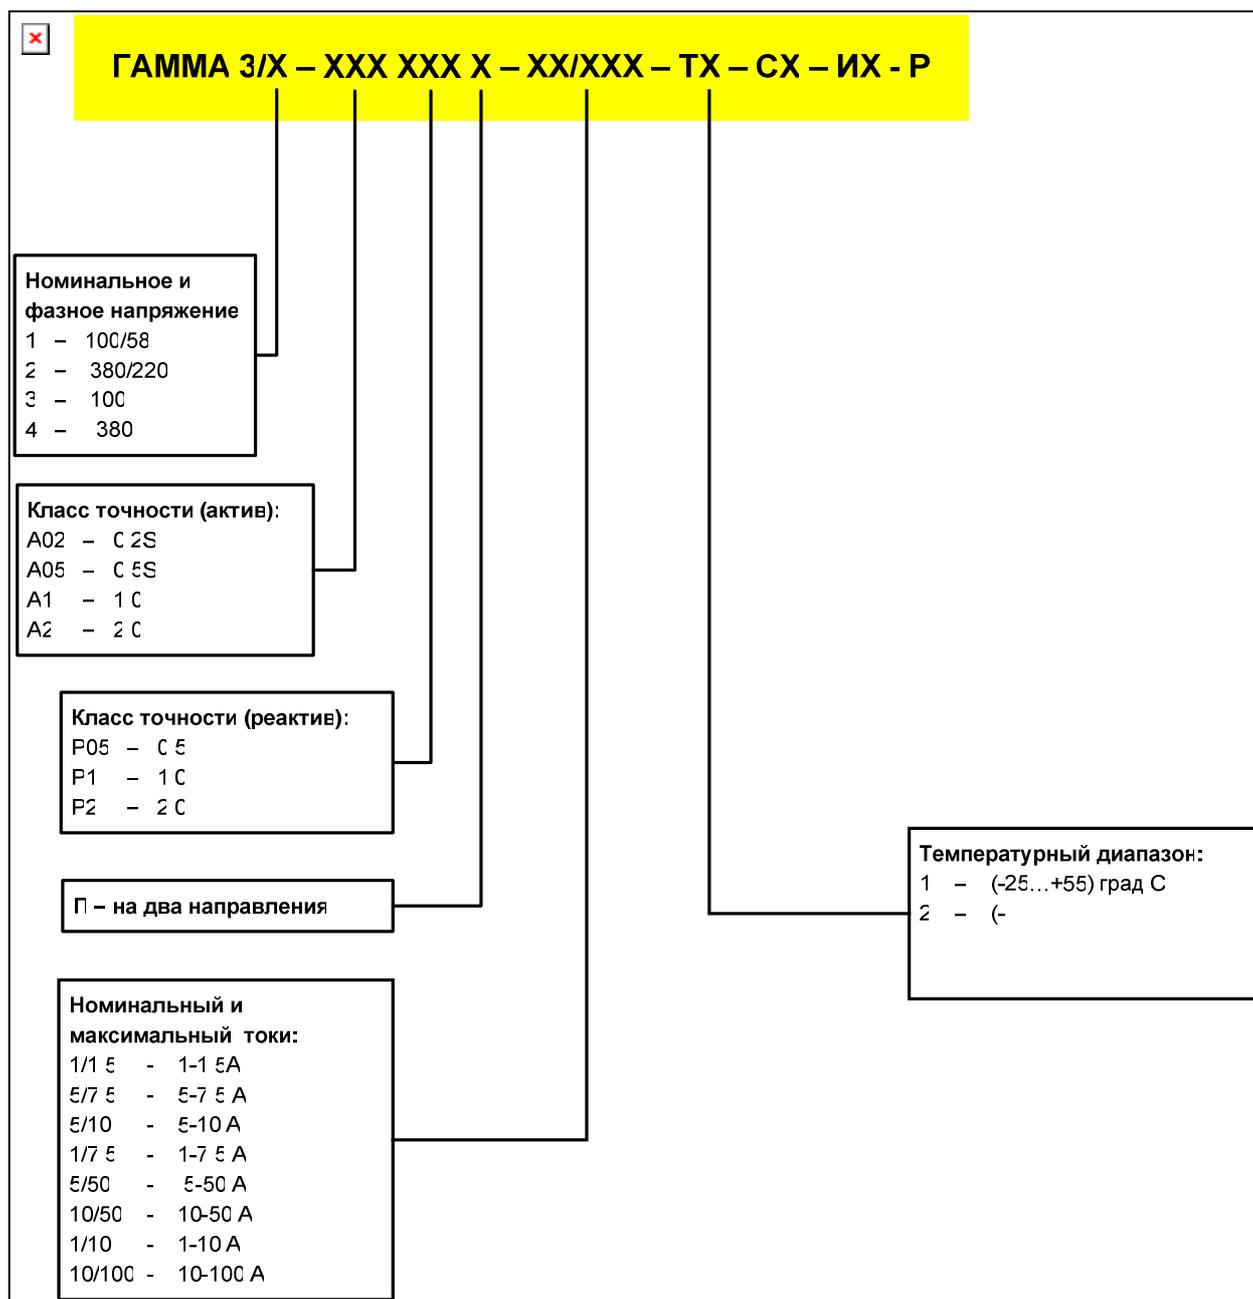

<p style="text-align: center;">Корешок талона № _____ На гарантийный ремонт _____ <small>наименование изделия</small></p> <p style="text-align: center;">Изъят « ____ » _____ 20__ г. Гл. механик цеха (ателье) _____ <small>фамилия, личная подпись</small></p>	<p style="text-align: center;">ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">наименование завода-изготовителя и его адрес</p> <p style="text-align: center;">ТАЛОН № _____</p> <p>на гарантийный ремонт _____ <small>изделия</small></p> <p>изготовленного _____ <small>дата изготовления</small></p> <p>заводской № _____</p> <p>продан магазином № _____ <small>наименование торго</small></p> <p style="text-align: right;">« ____ » _____ 20__ г.</p> <p style="text-align: center;">ШТАМП МАГАЗИНА _____ <small>личная подпись</small></p> <p>владелец и его адрес _____</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;"><small>личная подпись</small></p> <p>выполнены работы по устранению неисправностей : _____ _____ _____</p> <p>механик цеха _____ <small>личная подпись</small></p> <p>владелец _____ <small>личная подпись</small></p> <p>УТВЕРЖДАЮ Зав. цеха (ателье) _____ <small>Наименование ремонтного или бытового предприятия</small></p> <p>ШТАМП ЦЕХА (АТЕЛЬЕ) “ ____ ” _____ 20__ г.</p>
--	---