


Схема подключения модуля измерения параметров сети "МИПС-вер2-48В(ДС)" к шести каналам измерения и "КСПДИ ПУМА"

A1	A2	A3	A4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16
Аналоговые входы								КСПДИ ПУМА				Дискретные входы							
(18-72)В				RS485 (RJ12)				RS485 (RJ12)				Ethernet		I2C		CAN			
-	+	-	+	+	+	A	B	+	+	A	B	Ethernet	scl	+	sda	+	H	L	-
1	2	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

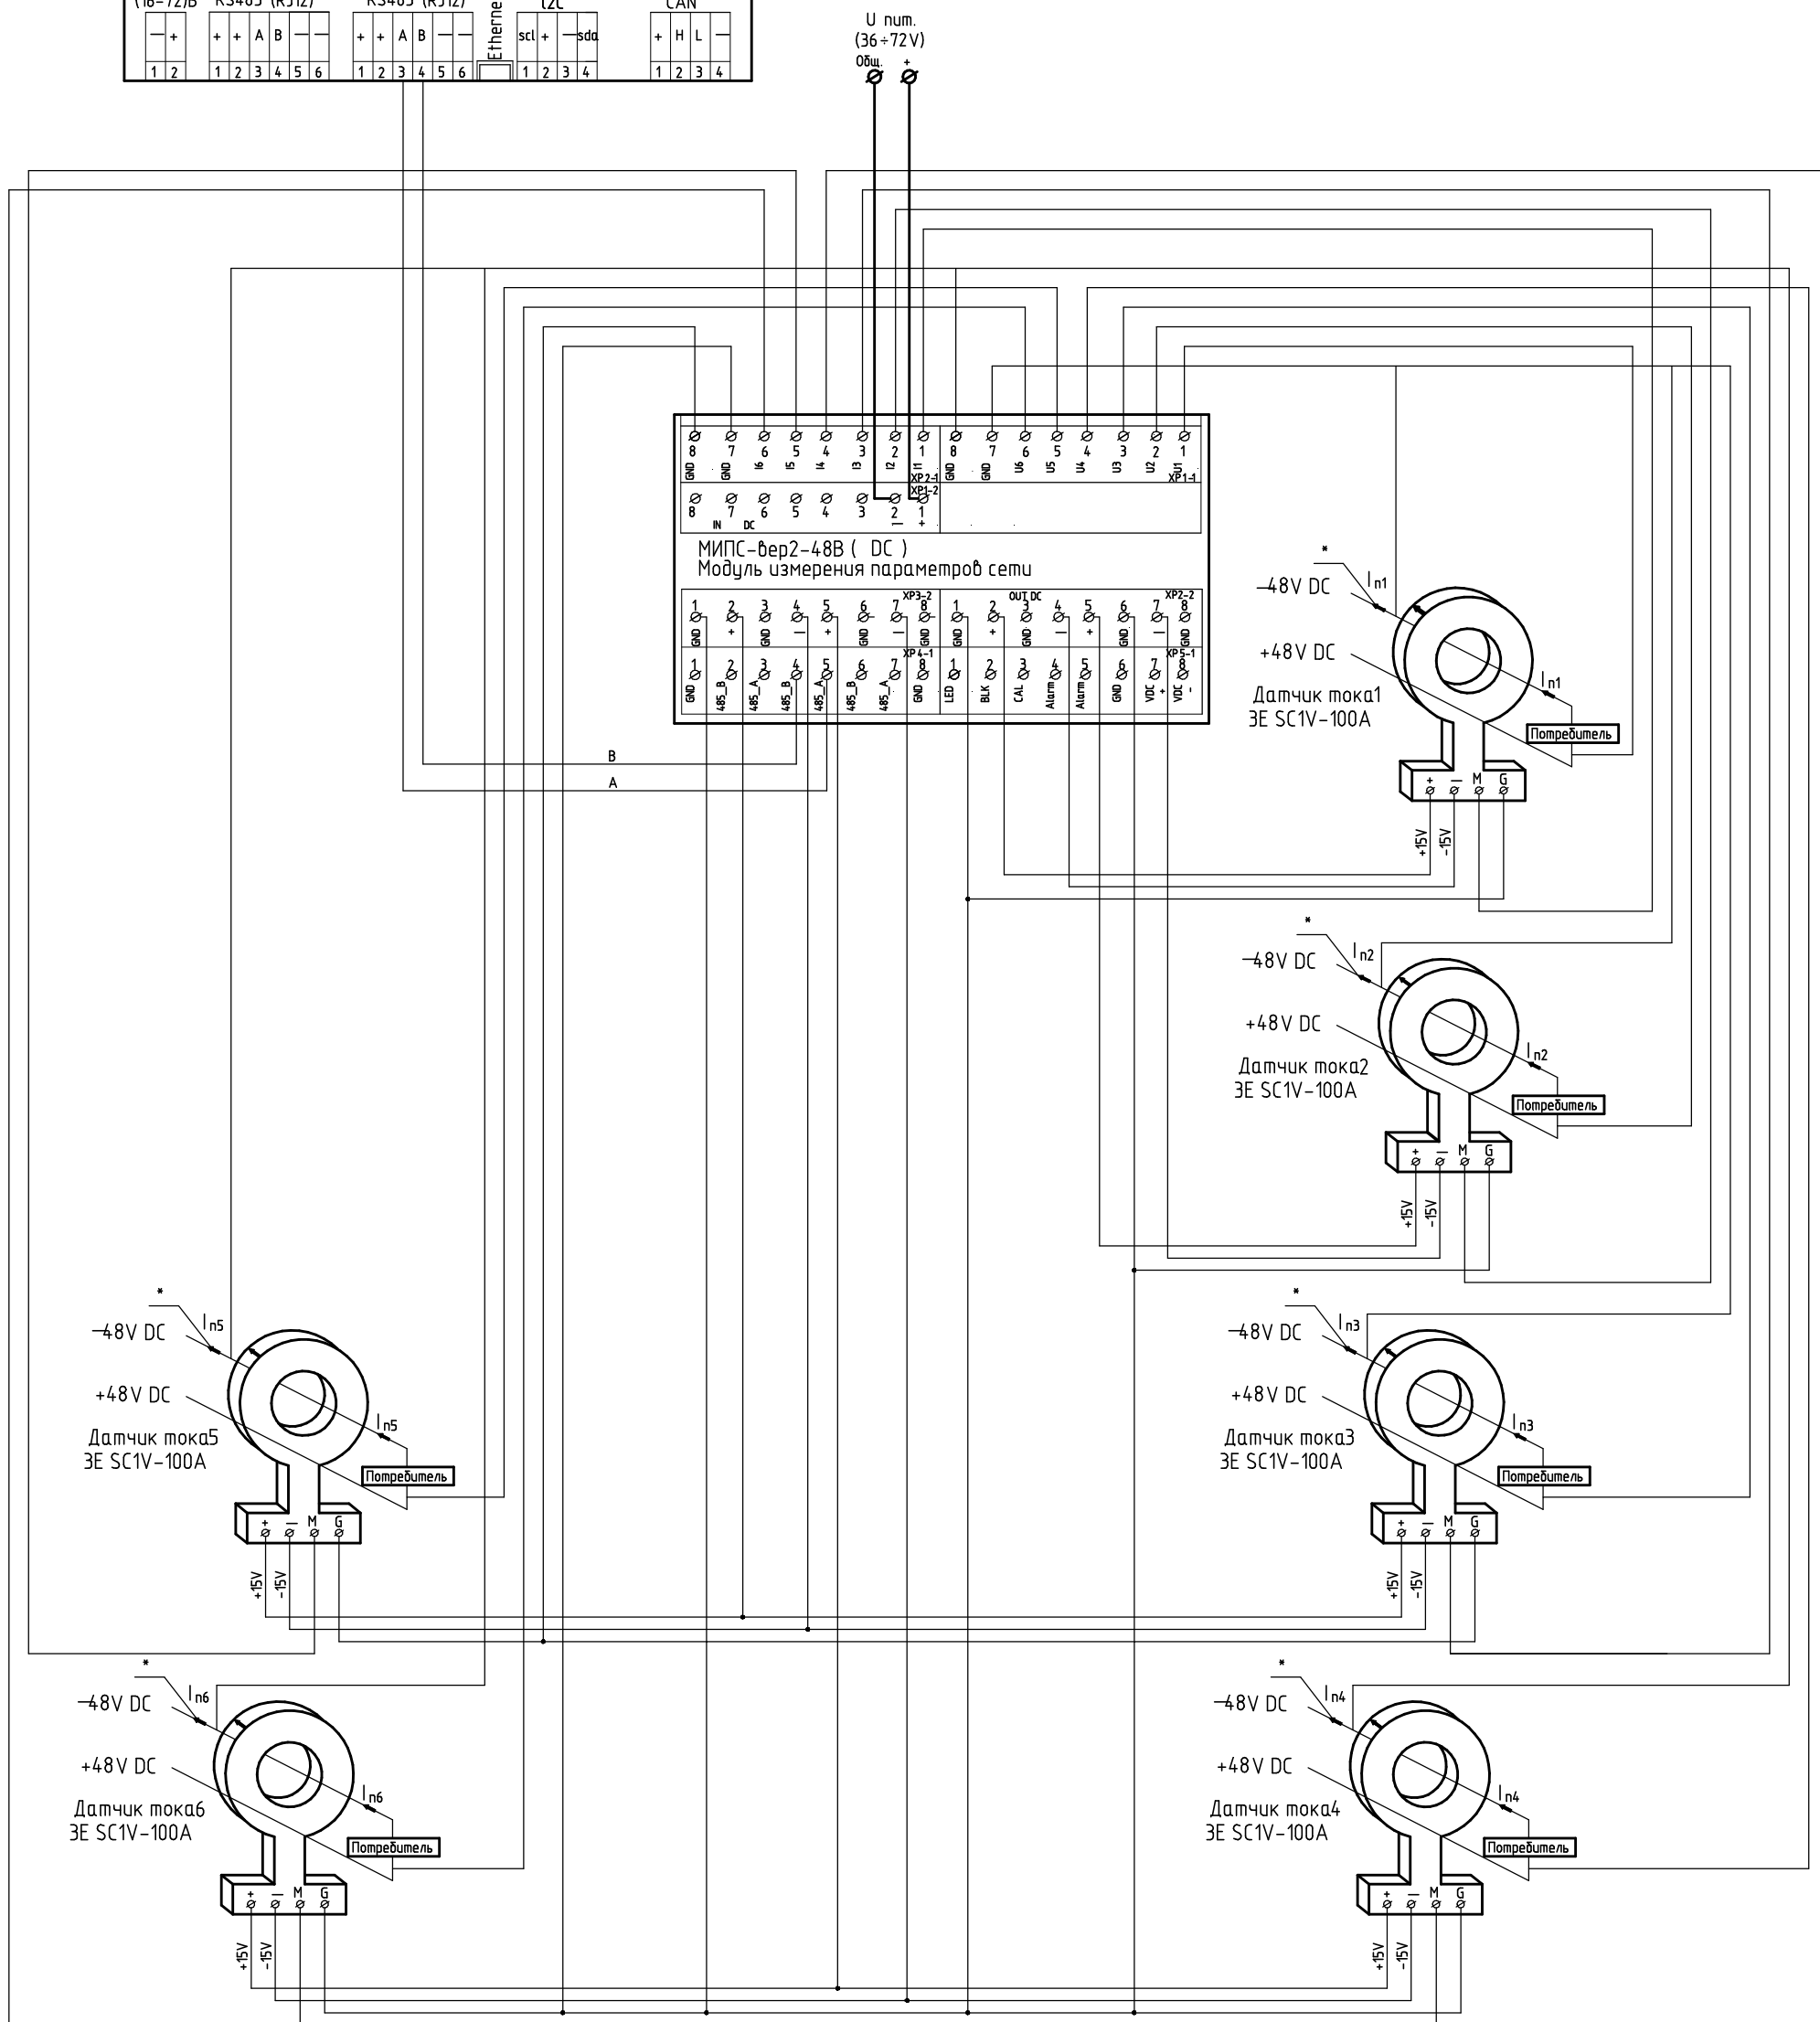

Примечание:

\* Направление протекания тока в нагрузке должно совпадать с направлением стрелки на датчике тока.