


Схема подключения "УСДД-24.01"

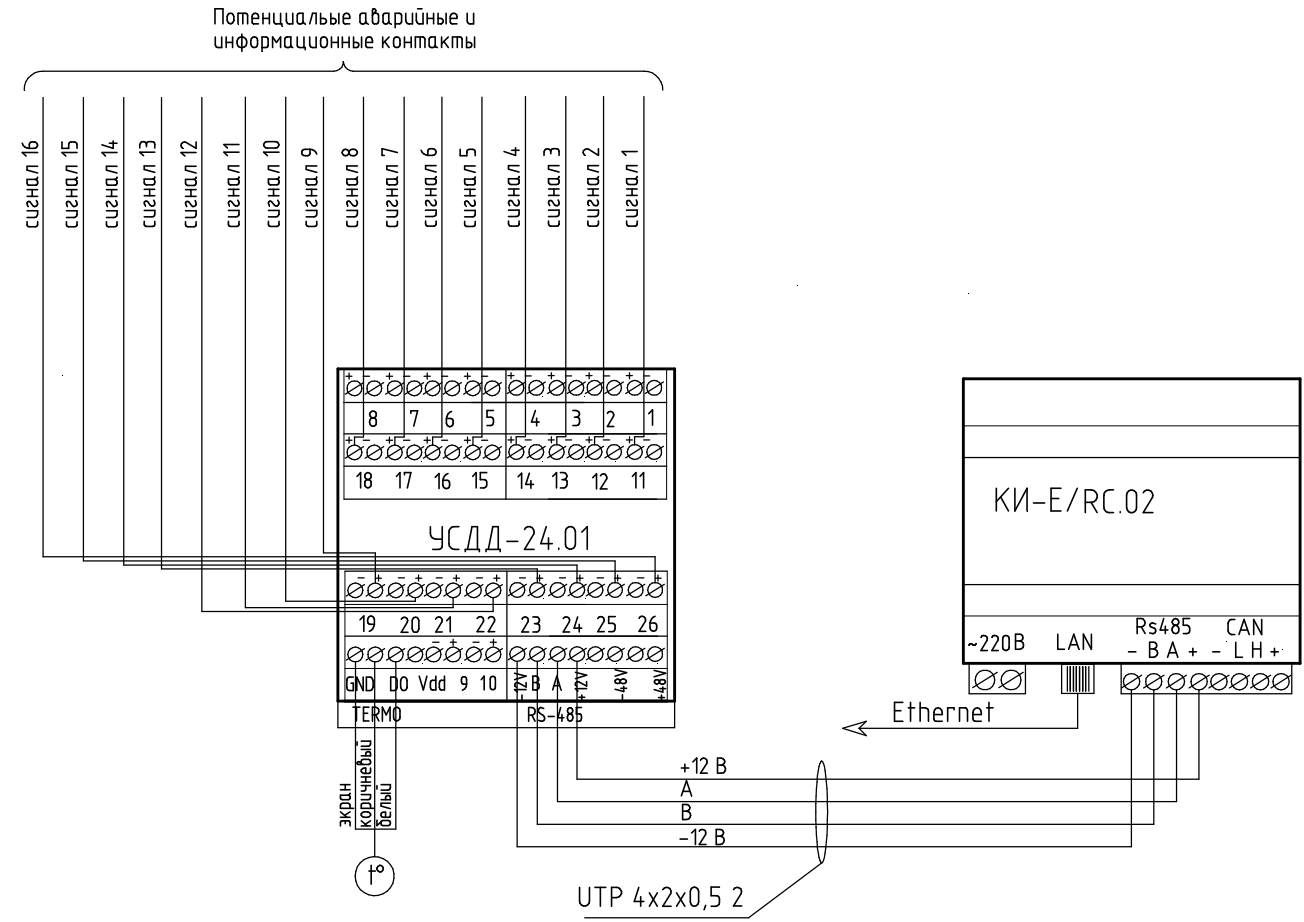

Примечание:

1. Аварийные и информационные сигналы возможно подключать на "+" или "-" контактов 11...26.
2. ° - датчик температуры ДТ-02.

Инф. № подл.	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата